



Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.

CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**

E-mail: administracao@guaratingueta.sp.gov.br

Guaratinguetá, 23 de dezembro de 2020.

Of.C-579/2020

Responde ao Requerimento nº 0537/2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício P-1701/3551/2020, de 09/12/2020 que encaminhou o Requerimento nº 0537/2020, de autoria do Edil Décio Pereira dos Santos, reitera Requerimento 0284-2018 solicitando informações sobre a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto do Condomínio Residencial Santa Mônica e limpeza do Ribeirão Patury, que passa nas proximidades da referida localidade.

Agradecendo a colaboração do Nobre Vereador, pela iniciativa, encaminho a essa colenda Câmara a manifestação da Secretaria Competente, cuja informação/resposta segue anexa.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor
MARCOS EVANGELISTA DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de
Guaratinguetá – SP
Em exercício

Junte-se ao Processo <u>4 / 1 / 21</u>	Câmara Municipal de Guaratinguetá Proc.: <u>3551/20</u> Fl. Segue: Rubrica:
--	--

Of. P. 1701



PROCESSO N.º 101298/2018 FL N.º 25	Rubrica C
--	--------------

Ofício nº 476/2020 — SOSM / PABF / MIR

Processo: 101298/2018	Origem: Câmara Municipal de Guaratinguetá
Objeto: Rec. Estação de Trat. de Esgôto Res. Stª Mônica e Limp. Rib. Patury	
Destinatário: Gabinete do Prefeito	Data: 15 de dezembro de 2020

Prezado Senhor,

Em resposta ao requerimento 284/2020, apenso ao processo acima mencionado, informamos que conforme documento à folha 08 do mesmo processo, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não temos como fazer a limpeza necessária no referido córrego, por questões legais, quanto a intervenção em área de Área de Preservação Permanente (APP).

Confirmamos isto em nossa resposta a este Processo, folha 19, porém com previsão de realização de serviço manual de limpeza, no mês de julho de 2020.

Não o fizemos, frente ao risco de contaminação que estaríamos expondo nossa equipe de braços, trabalhando não só na margem do córrego, como dentro d'água, em época de pandemia ao COVID 19, como também a outras enfermidades, uma vez que as águas do córrego encontram-se contaminadas com descarte irregular de esgoto.

Atenciosamente,


Paulo de Araújo Barros Filho,
Secretário de Obras e Serviços Municipais.

Ao Senhor,
José Carlos Guimarães Porto,
Chefe de Gabinete.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA

Guaratinguetá, 13 de agosto de 2018

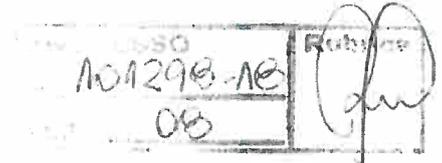

Senhor Secretário, de Administração.
Miguel Sampaio Junior

Ref.: Processo nº 101298-2018 (Solicita informações sobre a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto do Condomínio Residencial Santa Monica e limpeza do Ribeirão Patury, que passa nas proximidades da referida localidade).

Segue informação solicitada:

- 1- Cabe essas informações ao SAEG/Guaratinguetá Saneamentos;
- 2- Cabe essas informações ao SAEG/Guaratinguetá Saneamentos;
- 3- Inicialmente para efeito de informação, o referido Ribeirão denomina se córrego Santa Rita e não Ribeirão Patury. Existem impedimentos para a limpeza mecanizada, devido as barreiras naturais (mata ciliar), que não permitem o acesso das máquinas(croqui anexo), permitindo somente a limpeza manual.




Gianni Bresolin

Secretária Municipal de Meio Ambiente

CÓRREGO SANTA RITA

PROCESSO

Nº 101298-13

FL. Nº 09


Arquitecto



ETB

CORREGO SANTA RITA

Legenda

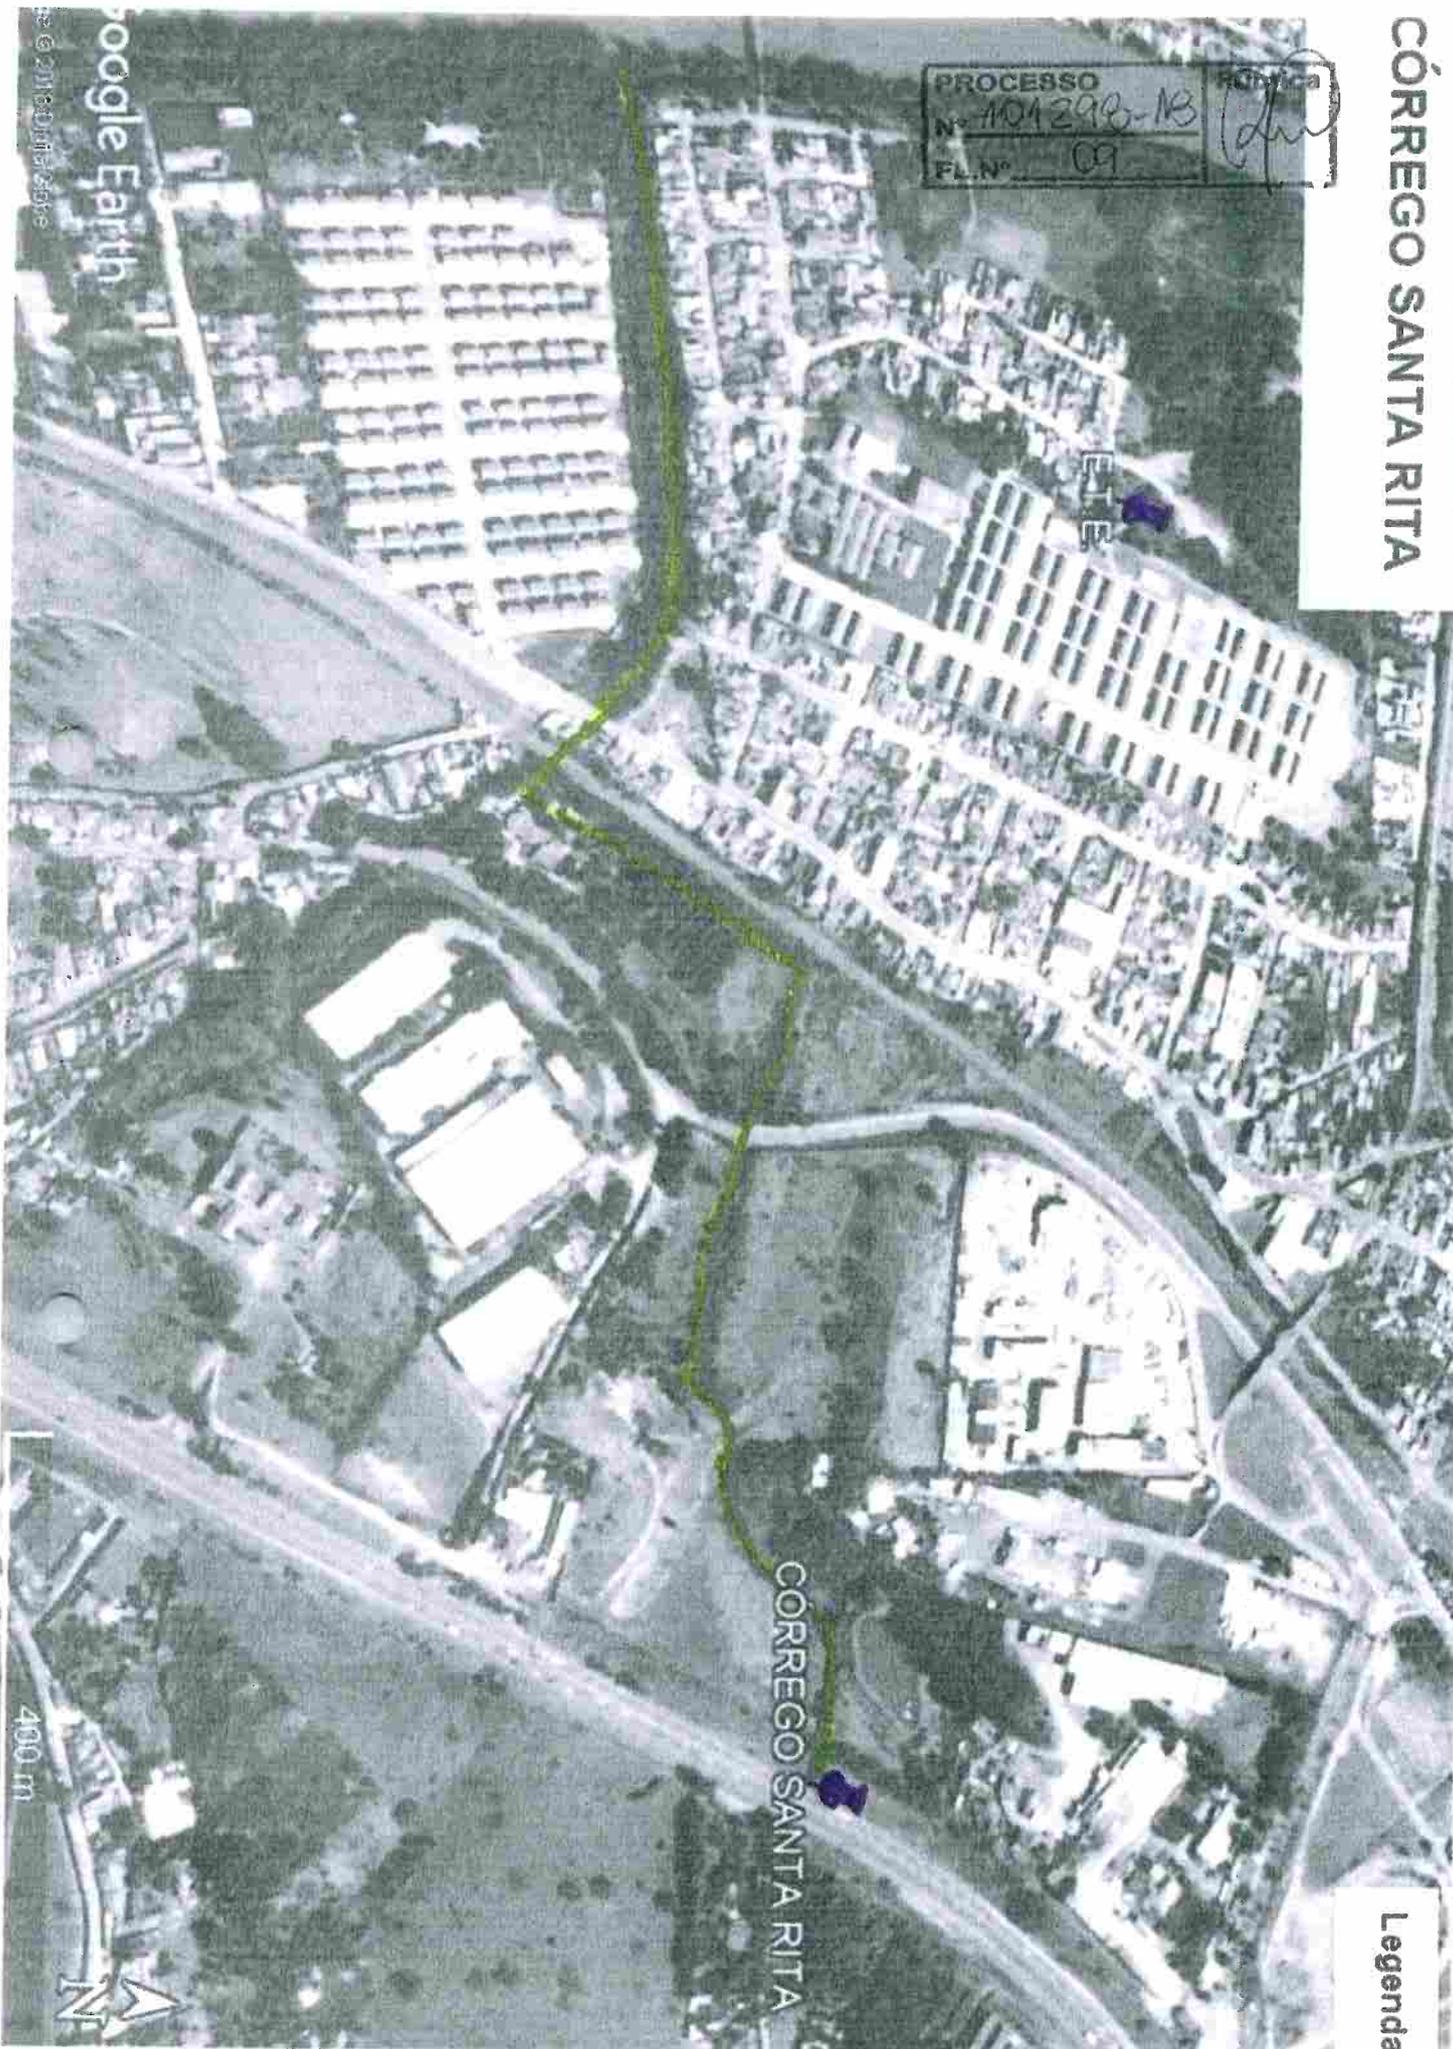

Google Earth

400 m





Ofício nº 273/2020 — SOSM / PABF / CVNF



Processo: 101.298/2020	Origem: Câmara Municipal de Guaratinguetá
Objeto: Solicita informações sobre a estação de tratamento de esgoto do residencial Santa Mônica	
Destinatário: Gabinete do Prefeito	Data: 14 de junho de 2020

Prezado Senhor,

Informamos que a Secretaria de Obras e Serviços Municipais realiza a limpeza de córregos e outros cursos d'água utilizando retroescavadeiras ou escavadeiras hidráulicas, que são equipamentos de grande porte e, por esse motivo, nem todo local tem capacidade de suportá-los com segurança e sem causar impacto ao meio ambiente. Nos pontos de nossa jurisdição, onde é possível o acesso dessas máquinas, temos a previsão de realização de limpeza das margens ainda no mês de julho de 2020.

Atenciosamente,

Paulo de Araújo Barros Filho,
Secretário de Obras e Serviços Municipais.

Ao Senhor,
José Carlos Guimarães Porto,
Chefe de Gabinete.




Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200

Ofício nº 10.00/550/20.

Guaratinguetá, 21 de dezembro de 2020

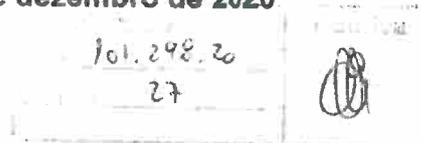


Assunto: Resposta ao Processo 101298/2018 ,Requerimento nº0284/2018, Processo nº1965/2018, ETE Santa Mônica – Processo 0000101298-2018 - Ver.Décio Pereira e Ver. Nei Carteiro.

Ilmo. Senhor.

Tenho a honra de cumprimentá-lo e, na oportunidade encaminhar resposta do Setor de Planejamento da SAEG, através do Memo 70.01/100/2020, referente a informações sobre a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto do Condomínio Residencial Santa Mônica e limpeza do Ribeirão Patury, que passa nas proximidades da referida Localidade.

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

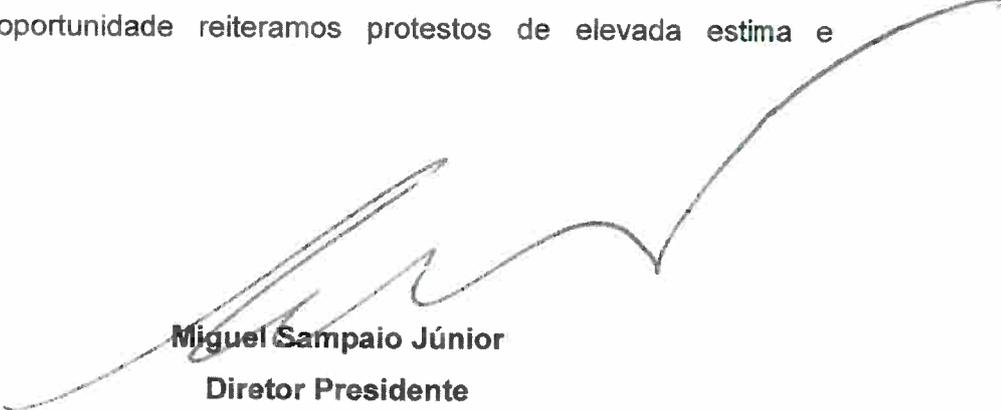

Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente

Ilmo. Senhor

Marcelo Caetano Valladares Coutinho

Presidente da Câmara Municipal Estância Turística de Guaratinguetá.



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – 332.165.416.119
Rua Xavantes, nº. 1880 – Jardim Aeroporto – 12.512-010 – Guaratinguetá-SP
Telefone/Fax: (12) 3132.3733

Memo. nº 70.01/100/2020

Guaratinguetá, 18 de dezembro de 2020.

Ref: ETE Santa Mônica – Processo 0000101298-2018

101.298.20
28

Prezado Diretor Presidente,

Em resposta ao solicitado dentro do Processo 000101298-2018 da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, enviamos memorando com as explicações referentes ao assunto.

Segundo consta de relatórios da antiga CAB Ambiental, que durante um tempo operou a ECTE Santa Mônica, a mesma parou de operar em agosto de 2016. No relatório daquele mês, foi colocado no relatório:

“No mês de agosto a CAB Guaratinguetá identificou, em vistoria no local, que a estação sofreu atos de vandalismo e furtos, principalmente nas suas instalações elétricas, impossibilitando a sua operação devido à falta de equipamentos que foram furtados e/ou danificados.”

Conforme relatado, todos os equipamentos elétricos para perfeito funcionamento da ECTE Santa Mônica foram furtados. Dessa forma, não há como realizar a operação do sistema.

Em 2019, a CETESB solicitou à SAEG para que as providências fossem tomadas em relação a reativação da ECTE Santa Mônica. Em ofício enviado pela SAEG à CETESB, foi solicitado que, ao invés de fazer um investimento de reativação na ECTE Santa Mônica, que fosse feita uma ampliação na ECTE Flamboyant, bem próxima ao Residencial Santa Mônica. A SAEG considerou que seria ideal operar somente uma ETE, evitando também a possibilidade de novos furtos caso fosse reativada a ECTE. Na ECTE Flamboyant, há seguranças, tanto que desde o início da sua operação, não houve qualquer vandalismo.

Em 2020, a CETESB autorizou essa possibilidade, desde que a SAEG entrasse com o pedido de Licenciamento de Ampliação da ECTE Flamboyant. A SAEG

3



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – 332.165.416.119
Rua Xavantes, nº. 1880 – Jardim Aeroporto – 12.512-010 – Guaratinguetá-SP
Telefone/Fax: (12) 3132.3733

procedeu com a contratação de empresa para desenvolvimento do projeto de ampliação da ECTE, que já foi finalizado e entregue à SAEG.

A mesma empresa entrou com pedido de Licença Prévia (LP) para ampliação da ECTE Flamboyant ainda em novembro. Neste mês de dezembro, será finalizada a formalização dos documentos necessários juntos à CETESB, para que esta companhia faça as análises necessária para que seja autorizada a ampliação da ECTE Flamboyant.

Caso seja dada essa autorização, a SAEG irá proceder com a construção de uma Estação Elevatória de Esgoto no Residencial Santa Mônica, para lançamento para a ECTE Flamboyant.

Neste momento, iremos aguardar o posicionamento da CETESB com relação ao projeto de ampliação da ECTE Flamboyant para que o esgoto gerado no residencial Santa Mônica seja tratado.

Sem mais para o presente momento, estamos à disposição para demais esclarecimentos.

PROCESSO	Rubrica
101.298.20	
29	

Bruno Vilas Boas de Castro
Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente

Ao Ilmo. Sr.
Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente - SAEG