



# Prefeitura Municipal da Estância

Turística de Guaratinguetá

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.

CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**

E-mail: [administracao@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:administracao@guaratingueta.sp.gov.br)

Guaratinguetá, 02 de setembro de 2024.

Of.C-348/2024

Responde ao Requerimento nº 315/2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício 759/2024, de 22/08/2024 que encaminhou o Requerimento nº 315/2024, de autoria da Edil, Irene Martins Pereira, solicita informações sobre o tratamento de esgoto nos Bairros Bosque dos Ipês e Pingo de Ouro, considerando que o esgoto está sendo despejado no rio, causando transtornos à população e danos à natureza.

Agradecendo a colaboração dos Nobres Vereadores, pela iniciativa, encaminho a essa colenda Câmara a manifestação da Secretaria Competente, cuja informação/resposta segue anexa.


Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor

**PEDRO SANNINI ANDRADE DOS SANTOS**

Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá – SP

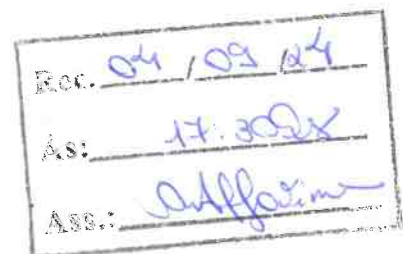

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350032003000340033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ofício. nº 10.00/252/2024**

Guaratinguetá, 03 de setembro de 2024.

**Ref.:** Resposta Memo/Câmara nº 523/2024 – Req. 315/2024.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, a SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, com sede na Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto no município de Guaratinguetá, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, dizer o quanto segue.

**1. Existe algum projeto em andamento para o tratamento de esgoto nesses bairros?**

Resposta: O esgoto dessa região é coletado e tratado na ETE Pedregulho.

**2. Qual é o prazo estimado para a implementação de medidas que solucionem o problema?**

Resposta: O problema está sendo solucionado pela SAEG/CODESG, conforme fotos abaixo.


**Foto 01 – Substituição da bomba existente**



Fonte: autor, 2024



**Foto 02 – Limpeza do poço com caminhão hidrovácuo**

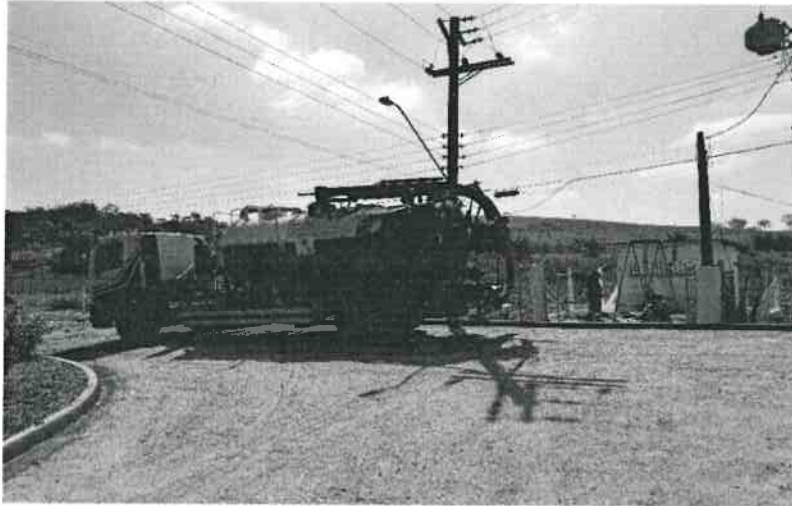

Fonte: autor, 2024

**3. Que ações emergenciais podem ser adotadas para minimizar os impactos negativos enquanto não se implementa uma solução definitiva?**

Resposta: A SAEG contratou empresa especializada para realizar a manutenção preventiva das redes de esgoto da cidade.

Sem mais para momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

  
**Bruno Vilas Boas de Castro**

**Diretor de Planejamento, Manejo de Resíduos e Meio Ambiente**

  
**Marcos Guimarães Silva Filho**

**Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário**

**Miguel Sampaio Junior**

**Diretor Presidente**

**Ilmo. Sr.**

**Marcos Antônio Baracho dos Santos**

**Chefe de Gabinete**

**Rua Aluísio José de Castro, nº 147 – Chácara Selles**

**CEP: 12.505-470**

